


ZASILANIE POMPY	WYŁĄCZENIE AWARYJNE	ZABEZPIECZENIE SILNIKA	KONTROLA WARUNKÓW ZASILANIA	STEROWANIE			WYBÓR STEROWANIA		SYGNALIZACJA	LICZNIK GODZIN PRACY
				AUTOMATYCZNE	RĘCZNE	RĘCZNE	AUTOMAT.	REMONT.	PRACA	AWARIA

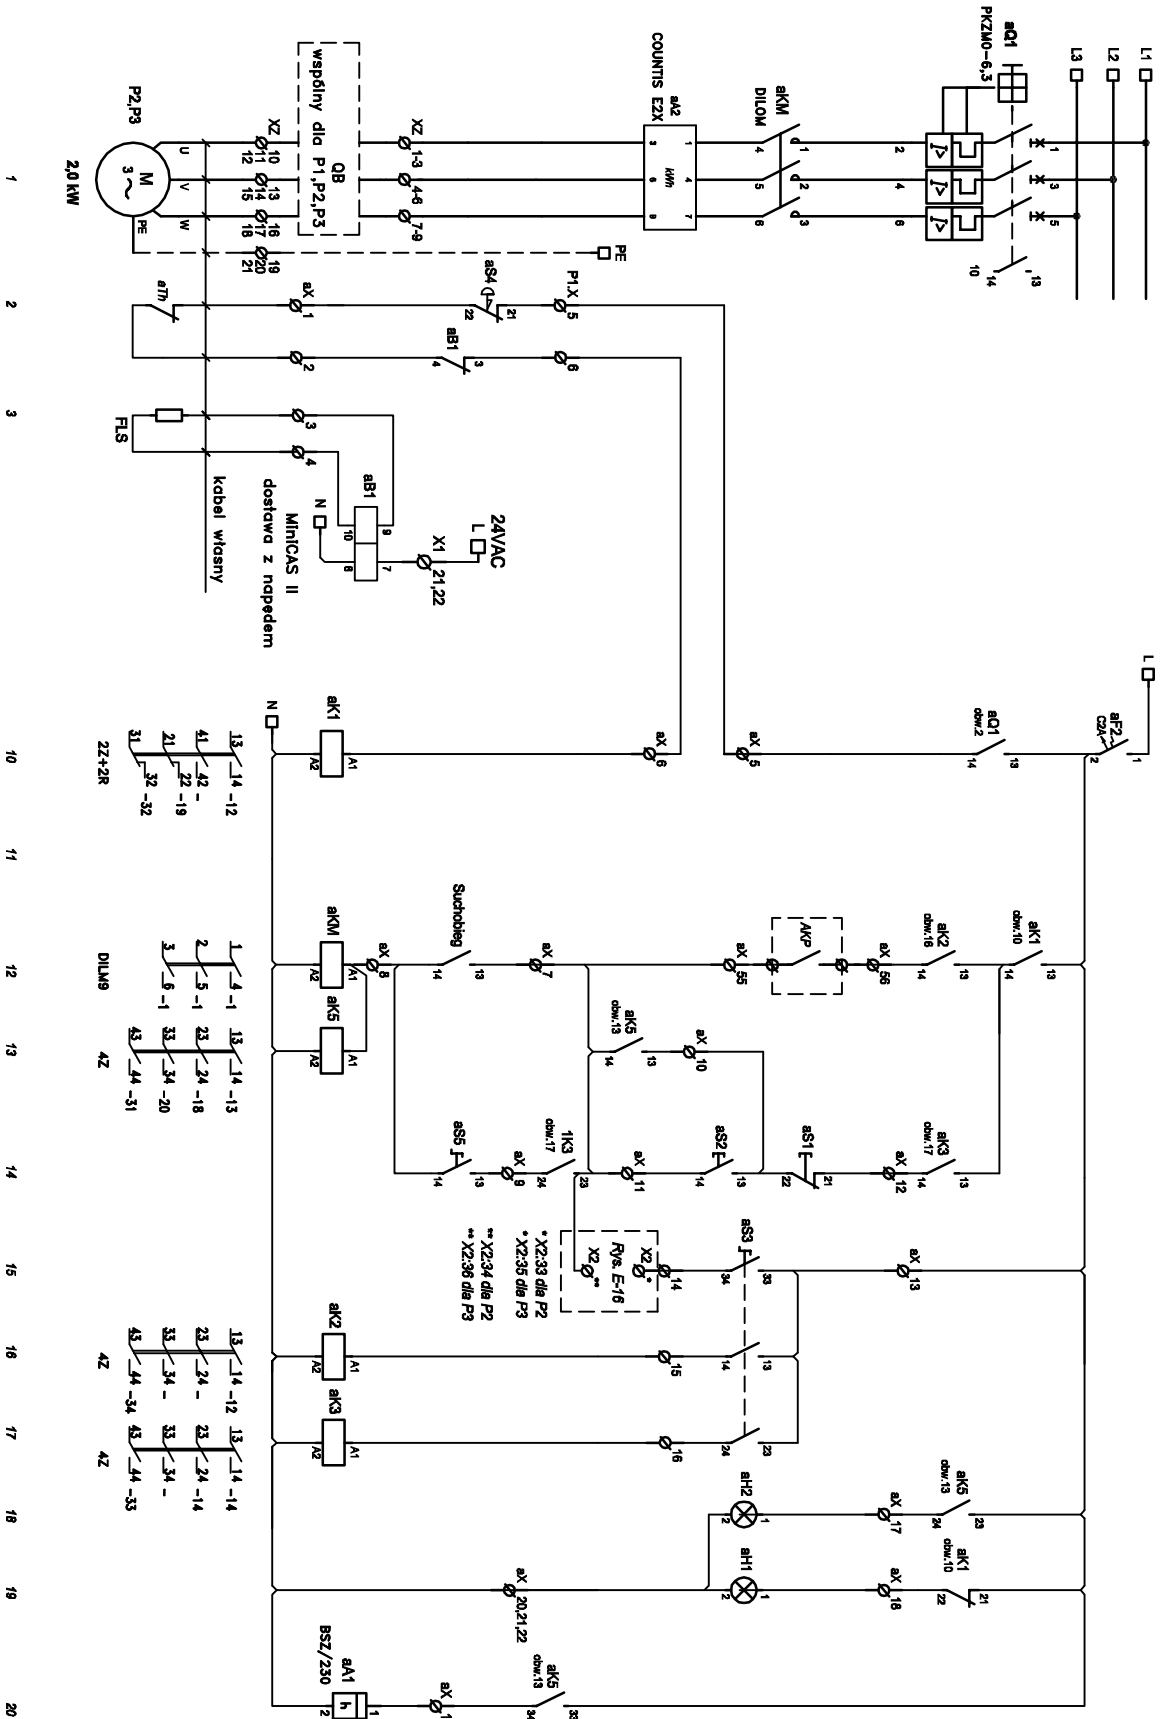

WYKONAWCA <b>EL-PO Andrzej Popek</b> ul. Lisia 25A 05-270 Marki	PROJEKTOWYK <b>Andrzej Popek upr. St-348/78</b>		INWESTYCJA <b>Przepompownia ścieków P-9 "Piaski" w Legionowie</b> Projekt remontu z elementami modernizacji przepompowni		MAZWA RYS. <b>SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA I SYGNALIZACJI</b>		NUMER RYSUNKU <b>E-13</b>	DATA <b>02.2018</b>
	OPRACOWK <b>Małusz Pazura</b> upr. MAZ/0413/PWO/E07		NR UMOWY <b>PWK/SP/67/11/2017</b>		POMPY ŚCIEKOWEJ P2 i P3 - arkusz 1/2			
							BRANŻA <b>ELEKTRYCZNA</b>	STADIUM <b>PW</b>