


STEROWANIE WENTYLACJĄ AWARYJNĄ			
Zasilanie	Zabezpieczenie automatyczne	Wentylator wykrył wyciek Zabieganie ręczne	Praca awaryjna
Zabieganie ręczne na czas 10min.			

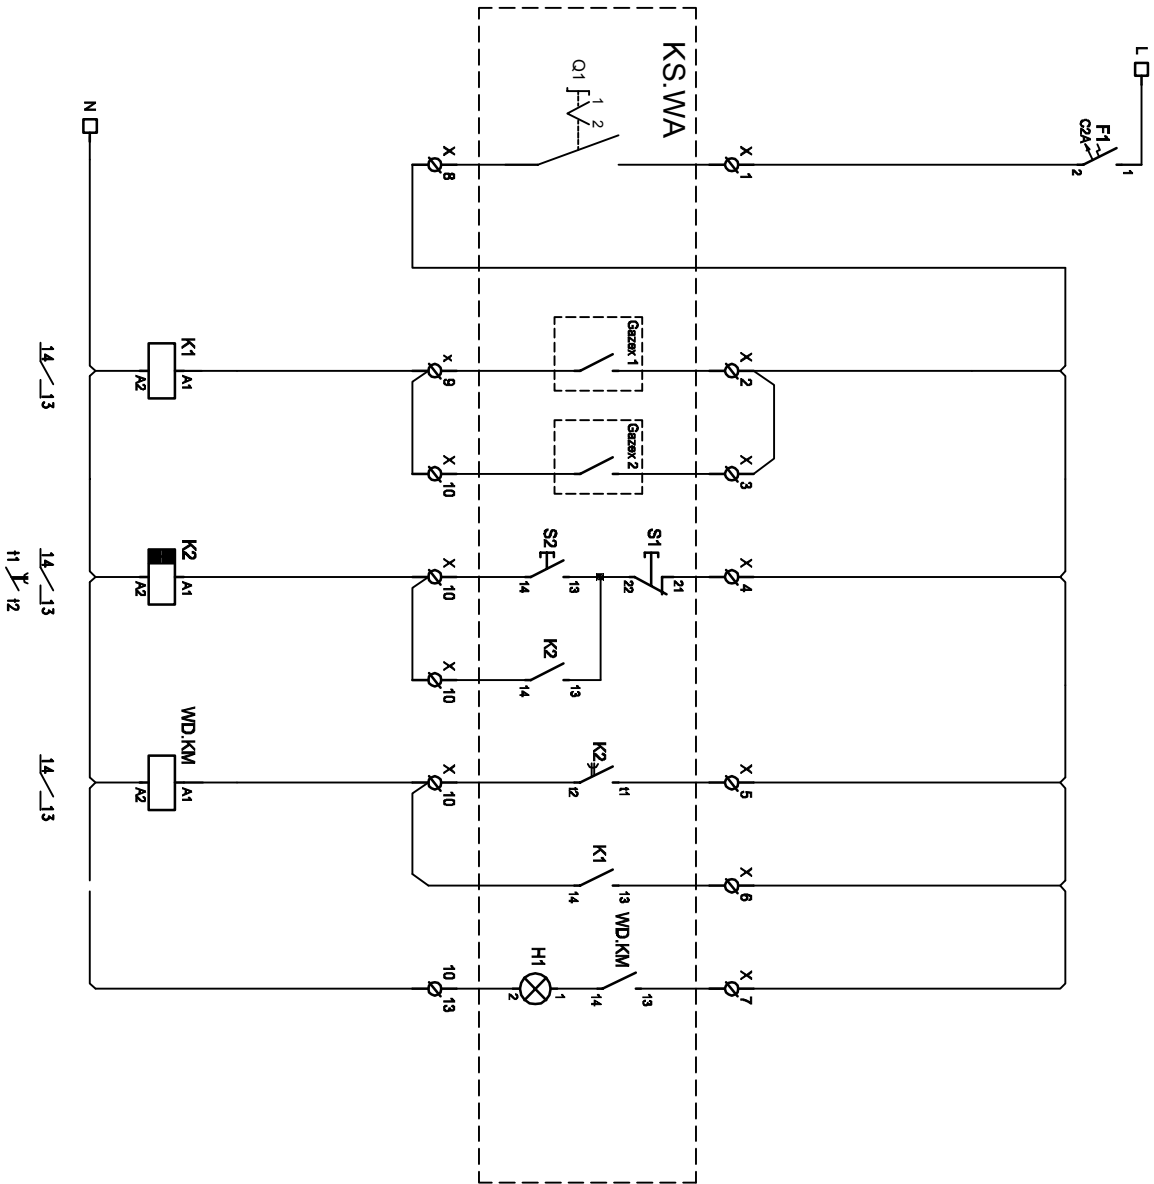

WYKONAWCA		PROJEKTOWYK		INWESTYCA		NAZWA RYS.		NUMER RYSUNKU		DATA
EL-PO Andrzej Popok		Andrzej Popok upr. St-348/78		Przepompownia ścieków P-9 "Piasiek" w Legionowie		SCHEMAT ZASADNICZY STEROWANIA		E-09		02.2018
ul. Lisia 25A 05-270 Marki		Opracownik		Projekt remontu z elementami modernizacji przepompowni		WENTYLACJĄ AWARYJNĄ		BRANŻA		STADIUM
		Sprawdził		NR LUKOWY				ELEKTRYCZNA		PW
		upr. MAZ/0413/PWOE/07		PMK/SP/67/11/2017						