

**PW-K/TNI/1383/2021**

**Legionowo, dn. 26.02.2021r.**

**SEKCJA PROJEKTOWANIA  
Przedsiębiorstwa Wodociągowo-  
Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.  
ul. T. Kościuszki 16 A  
05-120 Legionowo**

Dotyczy: warunków technicznych do projektowania przewodu wodociągowego w ul. Wroniej na odcinku od ul. Targowej do ul. Gabriela Narutowicza w Legionowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. informuje, że przewód wodociągowy w ul. Wroniej należy zaprojektować z rur PE-RC PN 10 Dz 110 mm na odcinku od włączenia do przewodu wodociągowego z rur PVC Dz 160 mm w ul. Targowej do połączenia z przewodem wodociągowym z rur PE Dz 110 mm na skrzyżowaniu ul. Wroniej z ul. Kruczą oraz od włączenia do przewodu wodociągowego z rur PE Dz 110 mm w ul. Kruczej do połączenia z przewodem wodociągowym w rur PE Dz 110 mm w ul. Gabriela Narutowicza.

Na przewodzie wodociągowym należy zaprojektować zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe PN 10 oraz hydranty podziemne p.poż. DN 80.

**Rozmieszczenie uzbrojenia wraz ze schematami węzłów należy wstępnie uzgodnić z PW-K.**

Ze względu na możliwą kolizję z innymi sieciami uzbrojenia terenu, trasę projektowanej sieci należy przedłożyć do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Projekt techniczny przewodu wodociągowego należy uzgodnić pod względem technicznym i eksploatacyjnym w PW-K "Legionowo".

NT-J.M.

PROKURENT  
  
mgr inż. Piotr Zberowski

Legionowo, dnia 15.03.2021 r.

### **DECYZJA GK.7230.1.54.2021**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2021 r. złożonego przez:

#### **PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE**

**„LEGIONOWO” Sp. z o. o.**

**ul. T. Kościuszki 16 A**

**05-120 Legionowo**

### **ZEZWALA SIĘ**

na lokalizację w pasie drogowym **ul. Wroniej** w Legionowie, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. *sieci wodociągowej*, o przebiegu przedstawionym na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, przy zachowaniu następujących warunków:

1. ze względu na udzieloną gwarancję na wykonane roboty drogowe, prace związane z umieszczeniem przedmiotowej sieci wodociągowej w pasie drogowym, można rozpocząć po upływie okresu gwarancji tj. 28.11.2023 r.,
2. zachować zgodność z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
3. jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
4. jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, uzgodnionego niniejszą decyzją, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
5. utrzymanie urządzenia, uzgodnionego niniejszą decyzją, należy do jego właściciela,
6. w przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym, usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane ponosi wnioskodawca,
7. zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,
8. zobowiązuje się wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 w/w przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym ul. Wroniej w Legionowie, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z gospodarką drogową.

Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego z zachowaniem przez wnioskodawcę w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony

wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. Prezydenta Miasta  
  
mgr inż. Aleksander Rogala  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

**Otrzymują:**

1. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE  
„LEGIONOWO” Sp. z o. o.  
ul. T. Kościuszki 16 A  
05-120 Legionowo
2. a/a






RZĄD MIASTA LEGIONOWO  
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41  
05-120 Legionowo  
tel. centr. 0-22/774 20 31

ZALĄCZNIK NR 12.

do pisma decyzji nr AT.7250/15h.2021

z dnia 15.03.2021

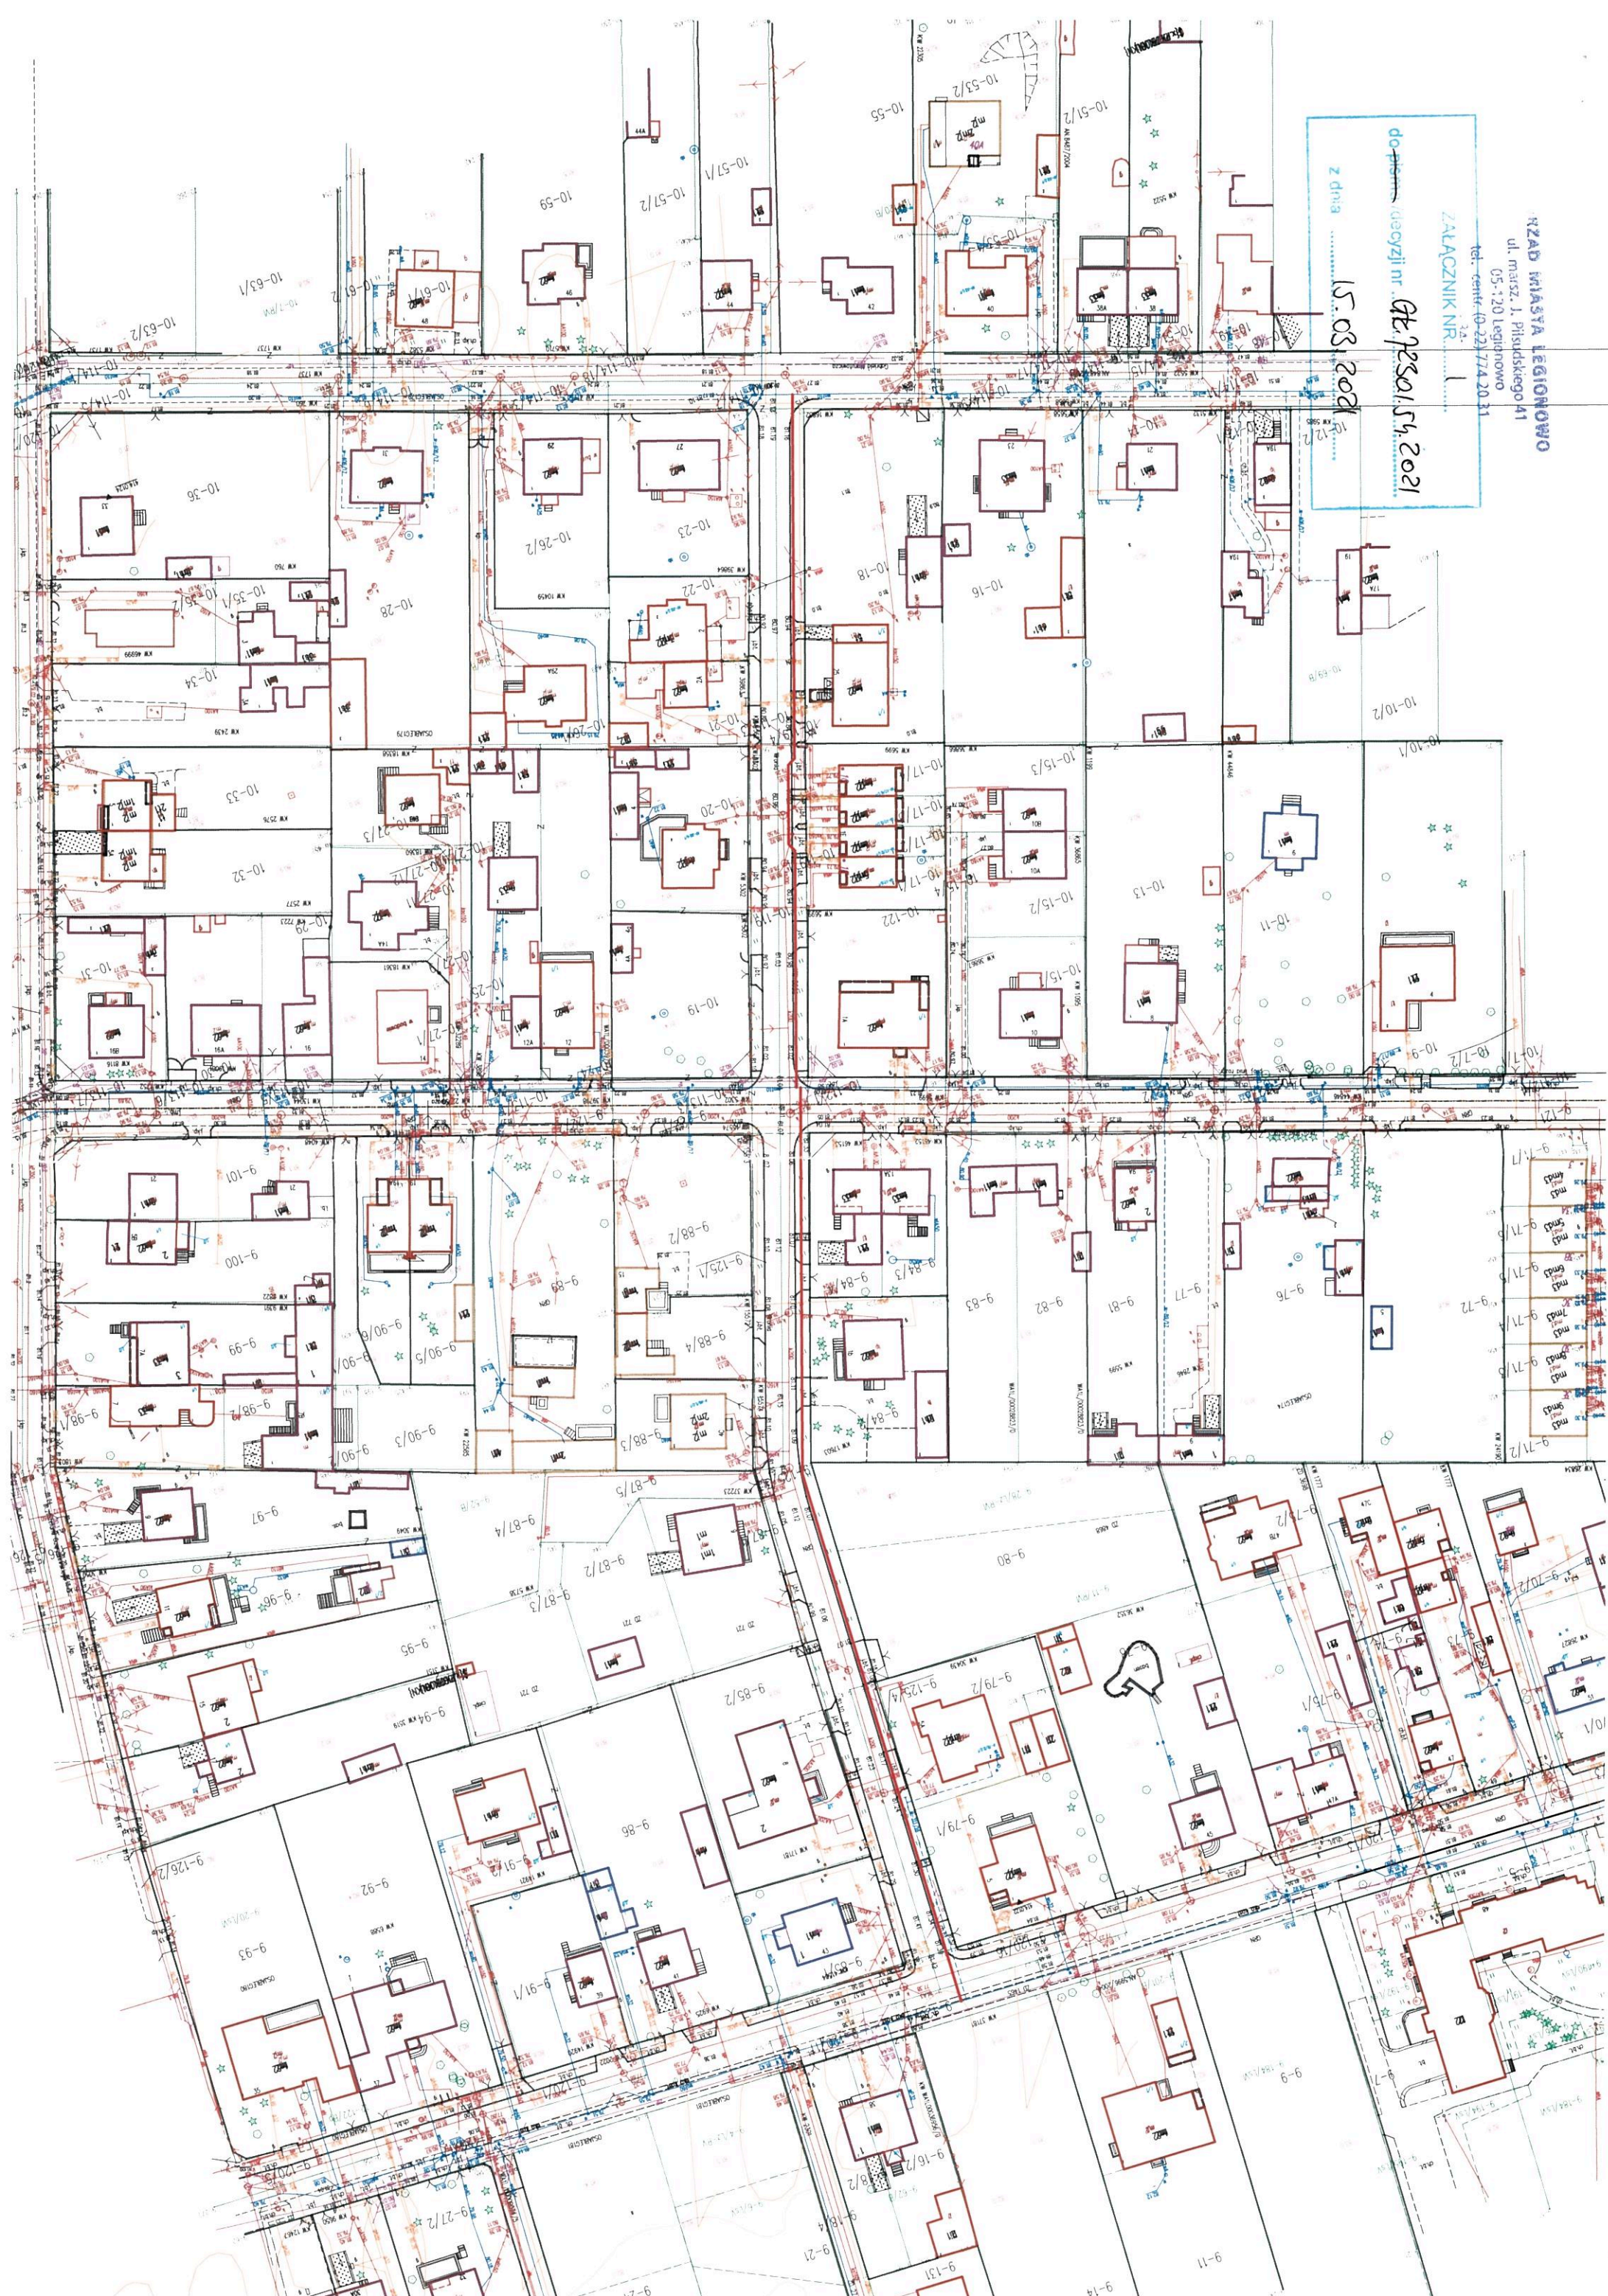



**ODPIS Z PROTOKOŁU NR PODGIK.6630.1.179.2021**  
**koordynacji dokumentacji projektowej**

Naradę koordynacyjną przeprowadzono w dniu **2021-05-06** w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie oraz drogą elektroniczną.

**Wnioskodawca: Monika Jemielity**

**Przedmiot uzgodnienia: wodociąg**

**Opis położenia: m. Legionowo ul. Wronia działki zgodnie z załącznikiem graficznym**

| Nazwa instytucji   | Imię i Nazwisko | Stanowisko uczestnika narady   |
|--|-----------------|--|
| Przewodniczący narady koordynacyjnej   | Maja Szklarz    |  |
| <br>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                  | Paweł Szlaga    | Akceptuję.<br>Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych założyć rury dwudzielne.  |
| <br>Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.                                | Jacek Polnicki  | Akceptuję.<br>W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do PSG Sp. z o.o., Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88, 667-30-83. |
| <br>Orange Polska S.A.  |                 | Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.  |
| <br>Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. | Marek Zieliński | Akceptuję.   |
| <br>Urząd Miasta Legionowo  |                 | Nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.  |

z up. STAROSTY  
  
Maja Szklarz  
główny specjalista  
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej