



5xPompa ciepła powietrze-woda
- jednostka zewnętrzna WH-UQ16HE8 Panasonic (160kg), 400V, 5kW CU-ø9.52/15.88 - każda
Taca ociekowa PAW-WTRAY, grzałka tacy oraz odpływu skroplin 5szt.
montowane na dachu na podkonstrukcji, osłony pomp ciepła - wg projektu konstrukcji



RZUT DACHU

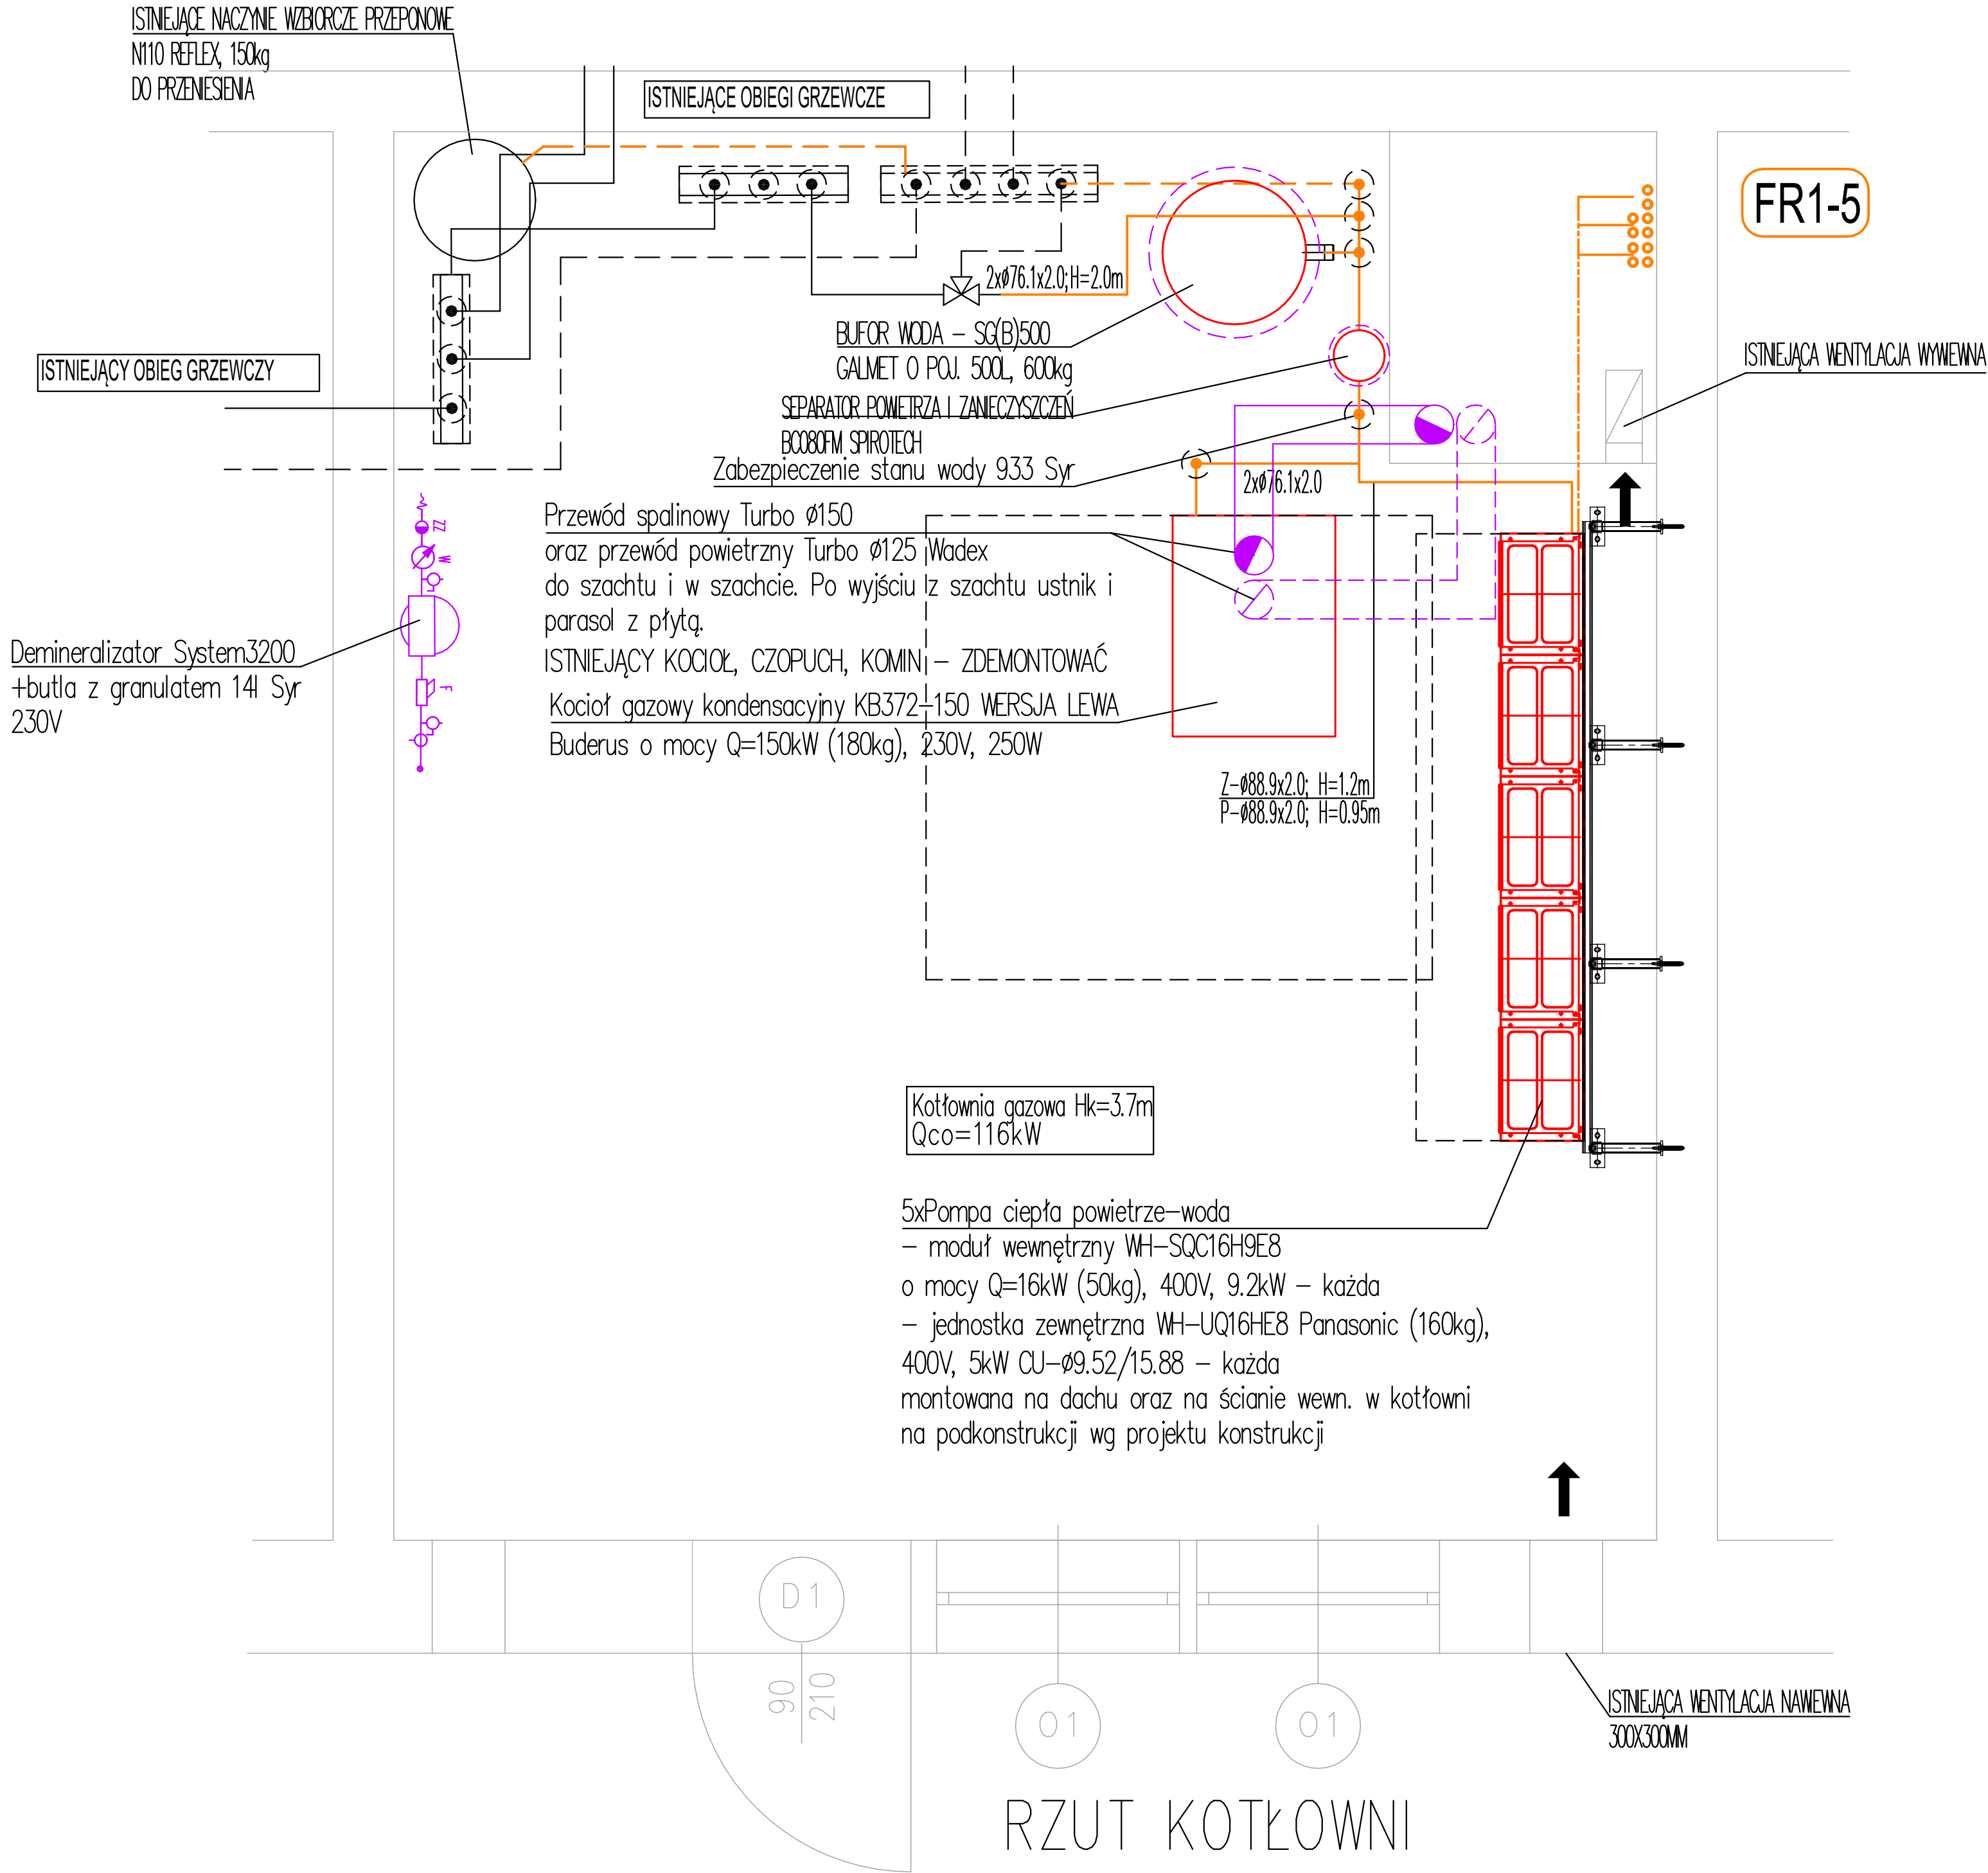

RZUT KOTŁOWNI

LEGENDA:
— ZASILANIE CO – PROJEKTOWANE
- - - POWRÓT CO – PROJEKTOWANE
— ZASILANIE CO – ISTNIEJĄCE
- - - POWRÓT CO – ISTNIEJĄCE
2xø76.1x2.0 PRZEWODY STALOWE DN65

LEGENDA: sposób oznaczania rysunków
Fp : Br : Txx : 0 / NR
kolejny numer rysunku
0 lub numer sekcji, jeśli rysunek podzielono na sekcje
numer tomu
oznaczenie branży
faza projektu

INWESTOR:
PWK "LEGIONOWO" SP. Z O.O.
ul. Tadeusza Kościuszki 16A
05-120 LEGIONOWO

TEMAT:
**PROJEKT MODERNIZACJI KOTŁOWNI GAZOWEJ
Z POMPAMI CIEPŁA W BUDYNKU TECHNICZNYM NR3
W LEGIONOWIE**

PROJEKTANT BRANŻOWY:
Refleks-Chłodnictwo Rafał Chorażak
ul. Sienkiewicza 19
05-120 Legionowo

INWESTYCJA: BUDYNEK TECHNICZNY NR3
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo

PRZEDMIOT: RZUT KOTŁOWNI/DACHU
Branża: INSTALACJE SANITARNE Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Autorzy: Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektował: Sylwester Rypina MAZ/0537/PWOS/10
Sprawdził: Marcin Moskal MAZ/0208/POOS/10

Data: 02/2023 Skala: 1:20 Numer rysunku: PW :PWK KOT: 0 / 01 Rewizja: --

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)